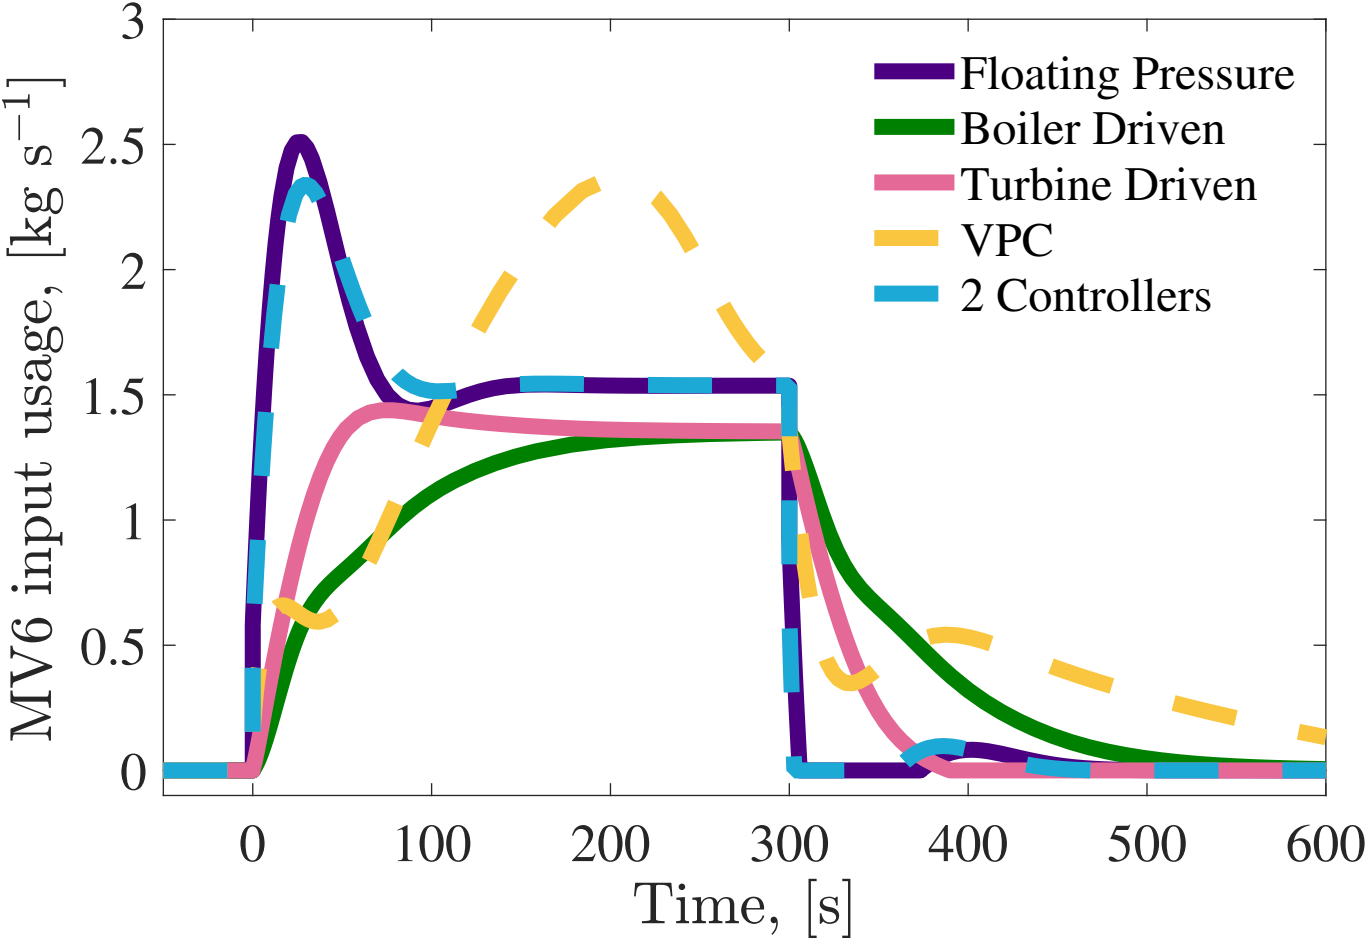
Floating Pressure
Boiler Driven
Turbine Driven
VPC
2 Controllers
MV6 input usage, [kg s^{-1}]
Time, [s]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
100
200
300
400
500
600