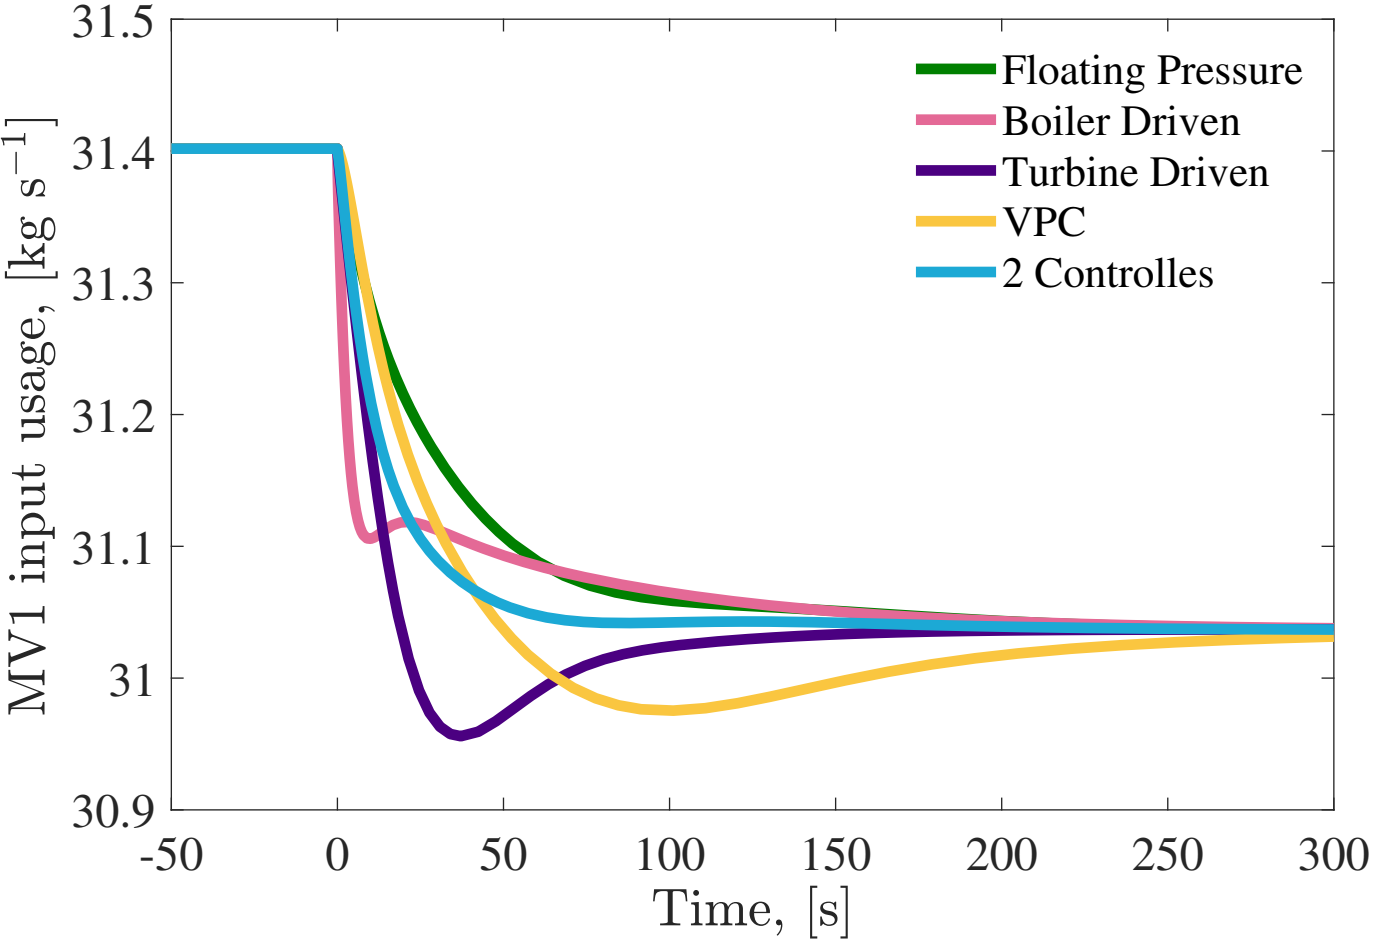
Floating Pressure
Boiler Driven
Turbine Driven
VPC
2 Controlles
MV1 input usage, [kg s^{-1}]
Time, [s]
31.5
31.4
31.3
31.2
31.1
31
30.9
-50
0
50
100
150
200
250
300