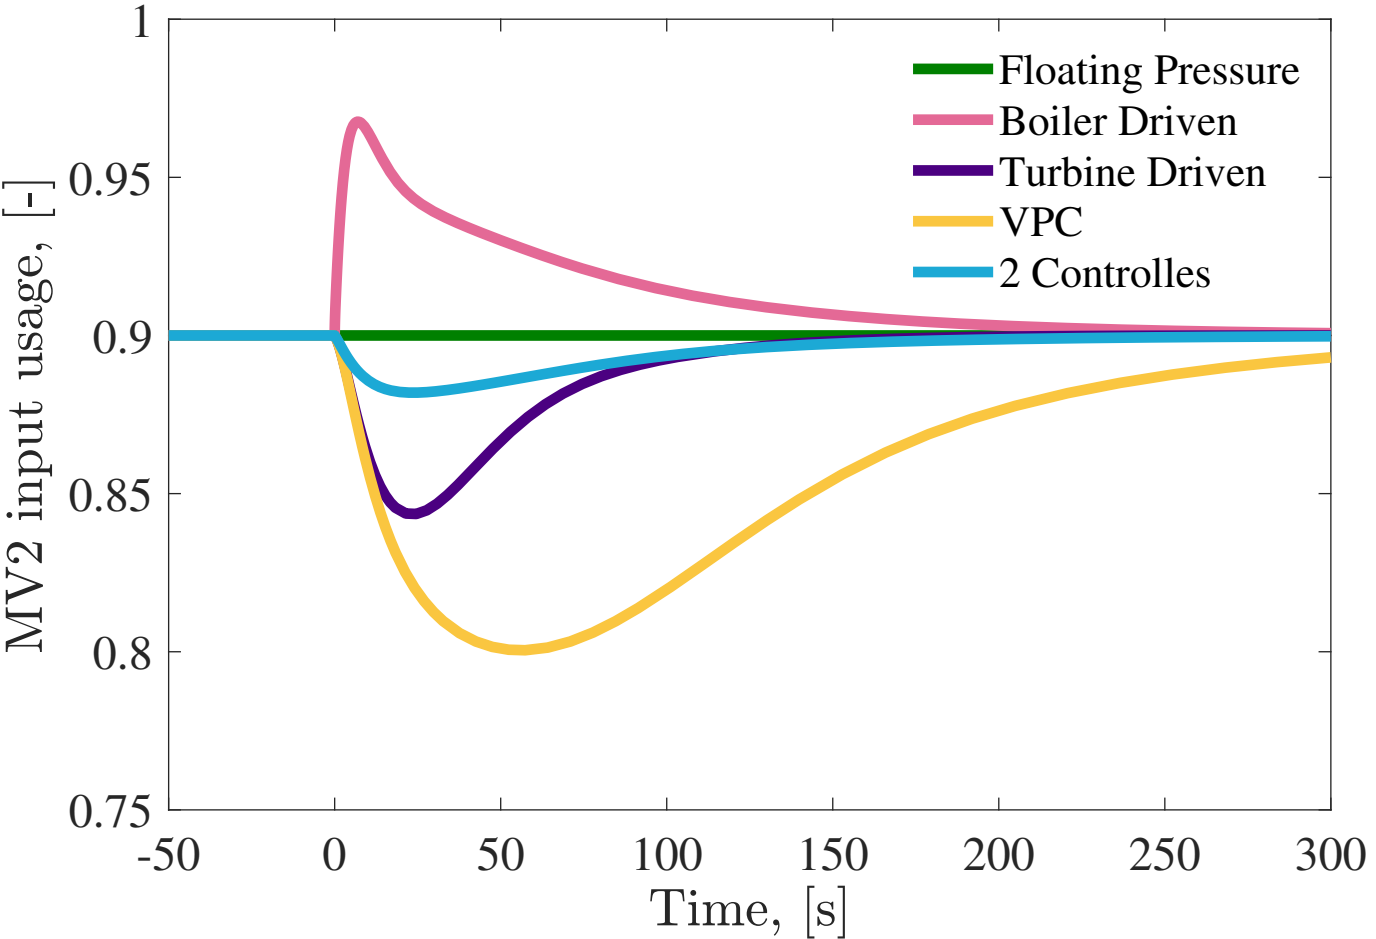
Floating Pressure
Boiler Driven
Turbine Driven
VPC
2 Controlles
MV2 input usage, [-]
Time, [s]
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
-50
0
50
100
150
200
250
300