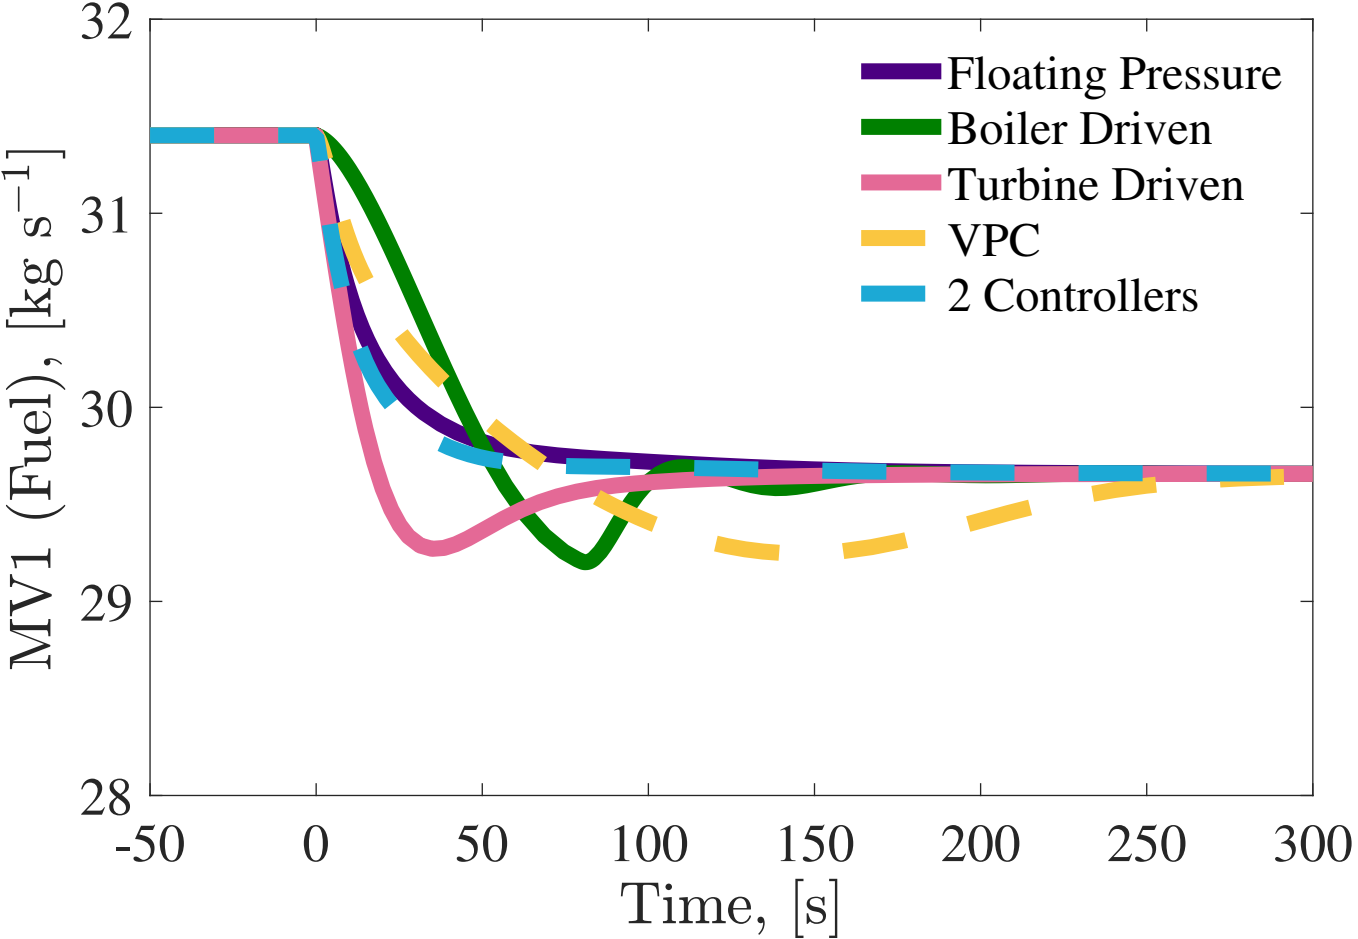
Floating Pressure
Boiler Driven
Turbine Driven
VPC
2 Controllers
MV1 (Fuel), [kg s^{-1}]
Time, [s]
32
31
30
29
28
-50
0
50
100
150
200
250
300