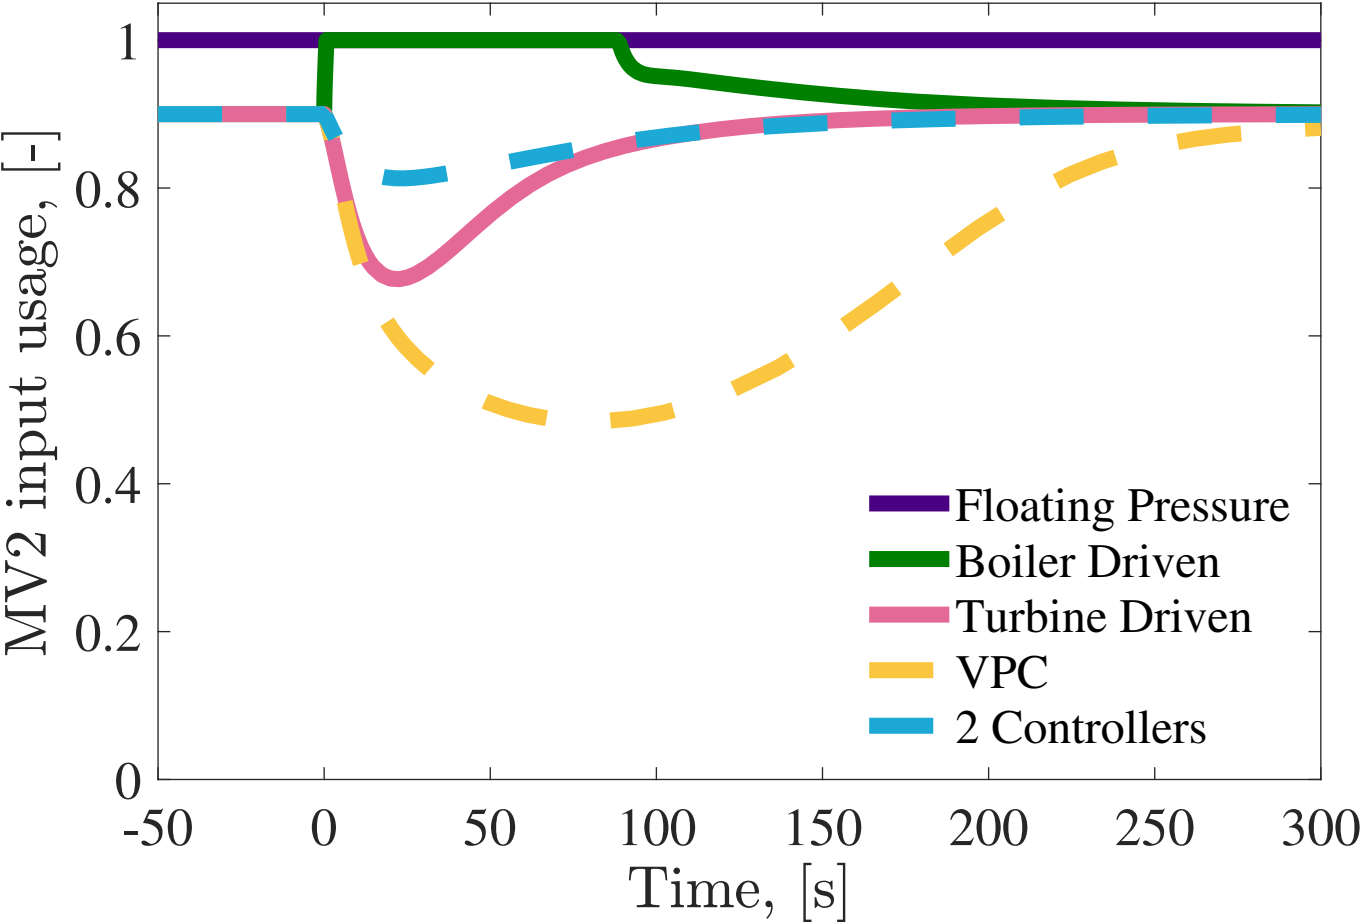
MV2 input usage, [-]
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-50
0
50
100
150
200
250
300
Time, [s]
Floating Pressure
Boiler Driven
Turbine Driven
VPC
2 Controllers